



## SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**ACCORDO AZIENDALE SULL'INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
PRESSO IL POLIAMBULATORIO IN CORSO CAVOUR 180 A CESENA  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.4 LEGGE N. 300/10970 E SS.MM.II.**

Tra

L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI – AMBITO DI CESENA

- DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, SANITARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
- DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
- AREA COMPARTO SANITA' E RSU AZIENDALE

**Richiamati:**

- L'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 "Statuto dei lavoratori", novellato dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 151 del 15/09/2015 che disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, prevedendone l'ammissibilità solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e, più precisamente, il comma 3 art. 4 Statuto dei lavoratori citato per quanto riguarda la disciplina della raccolta delle informazioni attraverso gli impianti audiovisivi e altri strumenti la quale stabilisce che venga utilizzata a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore riceva adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di svolgimento dei controlli nel rispetto della vigente normativa;
- il Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (GDPR);
- il D.Lgs. 101 del 10.08.2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
- il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 101 del 10.08.2018;
- il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati

Personali dell'8 aprile 2010, compatibile, ai sensi dell'art. 22 Del Decreto di adeguamento (D. Lgs. 101/2018 sopracitato), con l'attuale assetto normativo previsto dal Regolamento UE;

- la deliberazione n. 568 del 22/12/2016 di istituzione della Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza come integrata dalla deliberazione n. 345 del 26/9/2018.

Premesso che l'area esterna al Poliambulatorio di Corso Cavour 180 a Cesena, sita in prossimità della stazione FF.SS., viene abitualmente frequentata da persone con problemi di dipendenza da sostanze; considerato che tali soggetti, affetti da problemi psicofisici, nel corso degli anni hanno causato danni alla struttura sanitaria e, in alcuni casi, anche alle vetture aziendali parcheggiate nelle aree di pertinenza.

Considerato anche che i dipendenti assegnati a tale sede possono venire a contatto direttamente e/o indirettamente con tossicodipendenti vulnerabili, la cui possibile perdita di controllo determina un rischio di subire violenze.

Considerato che il sistema antintrusione interno alla struttura, attivo nelle ore notturne e nelle giornate festive, e la vigilanza con personale preposto non rappresentano un deterrente alle infrazioni subite ai danni della struttura.

Dato atto della positiva valutazione espressa con nota prot. 2018/0264959/P del 19/10/2018 dalla preposta Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza in merito al suddetto progetto di installazione sistema di videosorveglianza presso il Poliambulatorio sito in Corso Cavour, 180 a Cesena;

Precisato che l'impianto ha l'esclusiva finalità di:

- preservare la sicurezza dei lavoratori e del pubblico, che accedono e sostano nei locali e nelle aree esterne adiacenti alla struttura;
- tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda;

mentre si esclude qualsivoglia tipo di controllo a distanza dei lavoratori, delle loro attività e di relativi addebiti.

Dato atto che la Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza ha valutato che il progetto così formulato rispetta i principi e le finalità previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy);

---

LE PARTI SI ACCORDANO:

sull'installazione di un impianto di videosorveglianza presso il Poliambulatorio sito in Corso Cavour, 180 a Cesena come da progetto di installazione impianto e relativa planimetria, parte integrante del presente accordo.

The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or abbreviated names, representing the parties who agreed to the terms.




# NORMA DI SALVAGUARDIA








Eventuali modifiche od integrazioni dovessero successivamente intervenire, nel rispetto dei principi elencati nel presente Accordo, saranno oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, del Comparto ed alla RSU aziendale.

Cesena, 25/02/2019



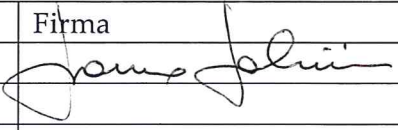


Per la delegazione di parte pubblica

		Firma
Direzione Amministrativa	franco folchini	






Per le Rappresentanze Sindacali Dirigenza Medica e Veterinaria, Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Sanitarie, Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa


Sigla sindacale	Nome Cognome	Firma
CCIL FP MEDICI Cesena	Roberto Senesi	
CISC PPRODABBA	MARIA PAUL	
ANARO		
FASSIO- Area Anti	BARBARA NOVELL	
ANARO ASO MED	SILVIA MENGOLI	
UILFC CESINA	PAOLO RATTEN	
TASSIO-SINATO	RICHIELA GRITANA	

Per le Rappresentanze Sindacali Area Comparto

Sigla sindacale	Nome Cognome	Firma
RSU	GIOVANNI CERONZI	
UILFC VP	GIANLUIGI CRONIN	
CISC FP BORAGNA	PAOLO	
CGIL CESINA	ROBERTO Senesi	
CGIL FP Medici	Roberto <sup>3</sup> Senesi	

[illegible]



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SITO IN CORSO CAVOUR N.180 IN CESENA

*Informativa per accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs 151/2015*

### Breve premessa esplicativa del tipo di richiesta avanzata

L'area esterna al Poliambulatorio di Corso Cavour 180 in Cesena, sita in prossimità della stazione FF.SS, viene abitualmente frequentata da persone con problemi di dipendenza da sostanze; tali soggetti affetti da problemi psicofisici, nel corso degli anni hanno causato danni alla struttura sanitaria e in alcuni casi alle vetture aziendali parcheggiate nelle aree di pertinenza.

Inoltre i dipendenti dell'Azienda assegnati ai poliambulatori possono venire a contatto direttamente e/o indirettamente con tossicodipendenti vulnerabili, la cui possibile perdita di controllo determina un livello di rischio di subire violenze che non può essere trascurato.

Il sistema antintrusione interno alla struttura ed attivo nelle ore notturne e nelle giornate festive e la vigilanza con personale preposto negli orari di apertura e chiusura della struttura, non rappresentano un deterrente sufficiente ad eliminare i rischi suddetti.

Ciò premesso, al fine di mettere in atto opportune misure di prevenzione e protezione a favore del patrimonio aziendale, della sicurezza del lavoro e del personale, presso il Poliambulatorio Corso Cavour n.180 in Cesena, come suggerito anche dalle forze dell'ordine, si ritiene opportuna l'installazione di un impianto di videosorveglianza.

Tale sistema sarà costituito da n. 8 telecamere ad uso esterno, installate a protezione degli ingressi principali e secondari, dell'area posteriore adiacente al parco di proprietà dell'Azienda e delle aree della centrale termica e della vetrata posteriore del C.U.P, zone queste in cui i tossicodipendenti lasciano frequentemente siringhe e/o rifiuti pericolosi per

U.O complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti  
Ospedale M. Bufalini, Viale Ghisotti 286 - Cesena  
T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196  
uo.tecnico.patrim.ce@auslromagna.it

Azienda USL della Romagna  
Sede legale: Via De Gasperi, 8  
48121 Ravenna  
Partita iva 02483810392



l'incolumità pubblica e del personale dipendente, oppure causano danni alla struttura nel tentativo di violare gli accessi.

Le telecamere previste sono tutte ad alta definizione con sistema PoE IP, con tecnologia ottica WDR e Starlight (immagini a colori anche al buio), dotate di obiettivo fisso con trasmettitore ad infrarossi, per ottimizzare le riprese anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna e senza sonoro. Le telecamere installate in prossimità degli ingressi principali, lato Corso Cavour, saranno di tipo Dome Fisso "Antivandalo", i restanti dispositivi di ripresa saranno di tipo Bullet. Le videocamere saranno configurate in maniera tale da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere mentre gli orari di ripresa saranno sulle 24 ore.

Il presente impianto di videosorveglianza sarà dotato di registrazione, con sistema di gestione/registrazione digitale, DVR IP a 16 ingressi (per eventuali altre future telecamere). Il dispositivo sarà custodito all'interno del locale "Ufficio Responsabile Medicina Legale" in apposito armadietto chiuso a chiave ad accesso riservato al solo personale autorizzato e sarà consultabile tramite postazione collegata alla rete aziendale previo accesso degli autorizzati, nei casi previsti, mediante sistema di autenticazione protetto da password.

La registrazione delle immagini sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali le immagini verranno sovrascritte dalle ultime acquisite.

In prossimità del DVR, sempre all'interno del armadietto chiuso a chiave, sarà installato un nuovo Monitor LCD 27", impiegato esclusivamente in occasione della consultazione delle riprese.

Nel caso di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, le immagini acquisite saranno rese disponibili dal Responsabile del Trattamento dei dati o da un Incaricato, dallo stesso espressamente autorizzato ad eseguire operazioni di estrazione, duplicazione e conversione dei file.

Il Responsabile e gli Incaricati al Trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, saranno gli unici autorizzati ad accedere al monitor di consultazione e a visionare le relative immagini durante la rilevazione.

## CONCLUSIONI

U.O complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti  
Ospedale M. Bufalini, Viale Ghirotti 286 - Cesena  
T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196  
uo.tecnico.patrim.ce@auslromagna.it

Azienda USL della Romagna  
Sede legale: Via De Gasperi, 8  
48121 Ravenna  
Partita iva 02483810392

Il presente impianto di videosorveglianza, dotato di registrazione, è finalizzato esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- preservare la sicurezza dei lavoratori e del pubblico, che accedono e sostano nei locali e nelle aree esterne adiacenti alla struttura;
- tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda.

La finalità dell'installazione di tali strumentazioni non è da ricercarsi in qualsivoglia tipo di controllo a distanza della attività dei lavoratori, bensì nell'aumento della sicurezza sul lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e del personale, senza nessuno scopo sanzionatorio.

Si garantisce che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità, con l'esclusione di qualsivoglia tipo di controllo a distanza dei lavoratori, delle loro attività e di relativi addebiti.

Il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione del sistema di videosorveglianza in locali di proprietà dell'Azienda, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Particolare attenzione verrà pertanto posta nelle fasi di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il progetto come sopra descritto, rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità, pertinenza e finalità. Saranno inoltre installati opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza e l'informativa sul trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati raccolti sarà l'Azienda USL della Romagna.

Il Responsabile del Trattamento dati raccolti è il Direttore dei Distretti di Cesena Valle Savio e del Rubicone.



U.O complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti  
Ospedale M. Bufalini, Viale Ghisotti 286 - Cesena  
T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196  
uo.tecnico.patrim.ce@auslromagna.it






Azienda USL della Romagna  
Sede legale: Via De Gasperi, 8  
48121 Ravenna  
Partita iva 02483810392





# PLANIMETRIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

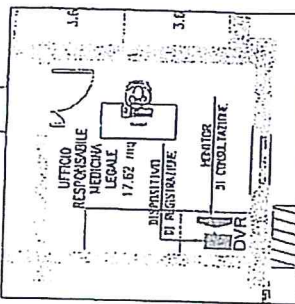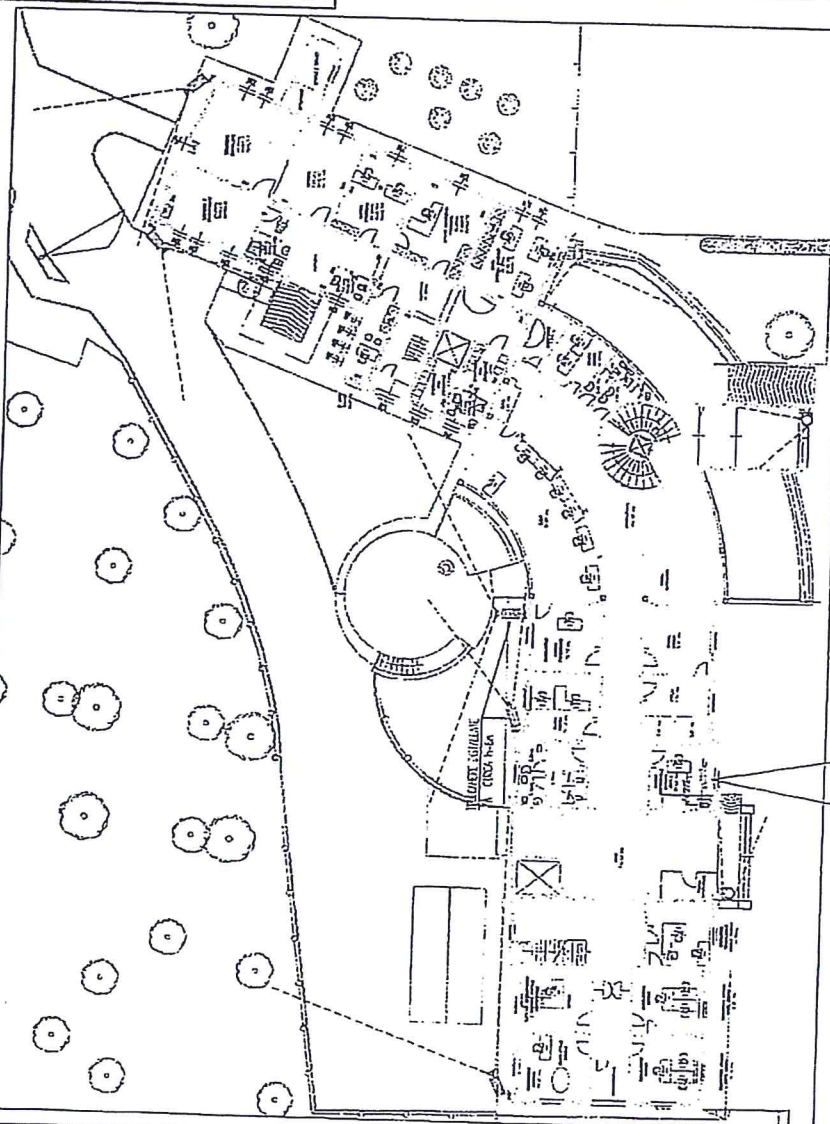

## LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

SIMB.	Q.TA'	DESCRIZIONE PRODOTTO
	0	Telecamera ad uso esterno, tipo Bullet ad alta definizione con sistema POE IP WDR o Starlight (immagini a colori anche al buio) con illuminatore ad infrarossi per ottimizzare le riprese anche in condizioni di scarsa illuminazione.
	2	Telecamera ad uso esterno, tipo Dome fuso "antiriflesso" ad alta definizione di sistema POE IP WDR o Starlight (immagini a colori anche al buio) con illuminatore ad infrarossi per ottimizzare le riprese anche in condizioni di scarsa illuminazione.
	1	Sistema di registrazione tipo Rack 15" DVR a 16 ingressi, dotato di Hard Disk, in grado di immagazzinare le riprese offuscate dalla telecamera per 72h.
	1	Monitor LCD 27" installato all'interno di armadietto chiuso a chiave per la sola consultazione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza.

**NOTA BENE:**  
L'ingegneratura dell'obiettivo è puramente indicativa e in fase di installazione e di programmazione dovrà essere configurata nella ditta installatrice, al fine di videosorvegliare le aree circoscritte in rosso.

## RELAZIONE DESCRITTIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il presente progetto riguarda l'impianto di videosorveglianza TVCC utile a sorvegliare la struttura e lo area esterne adiacenti del Poliambulatorio sito in corso Cavour n°180 in Cesena. La struttura è situata in prossimità della stazione FF.SS., luogo notoriamente frequentato da persone con problemi di dipendenza da sostanze. Al fine di ridurre i rischi, danni alla struttura, o in alcuni casi alle persone, si propone l'installazione di un impianto di videosorveglianza, in particolare per proteggere gli ingressi alla struttura sanitaria, la scala di accesso alla centrale termica ed i percorsi per il trasporto dei rifiuti, la scala di accesso al parco o Starlight (immagini a colori anche al buio), o n.2 telecamere tipo Dome fuso "antiriflesso" con lo stesso sistema di registrazione. Il sistema di registrazione/gestione previsto è di tipo DVR IP, in grado di registrare su formato digitale le immagini acquisite; esso sarà esposto in apposito armadietto chiuso a chiave con accesso al personale autorizzato presso l'Ufficio Responsabile Medicina Legale. La registrazione delle immagini acquisite, sarà esposta in ore, dopo di che i dati verranno sovrapposti agli ultimi acquisiti. In presenza del DVR IP, all'interno dell'armadietto chiuso a chiave, sarà installato monitor in 27" LCD. Esso sarà attivato solo in caso di consultazione delle riprese. L'impianto prevederà la sola registrazione delle immagini, senza suono, che saranno a disposizione delle FF.OO. Saranno inoltre installati gli appositi cartelli indicanti che forza in qualsiasi è sottoposta a videosorveglianza e filmatura sul filmamento dall'...

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA- ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  
Area Dipartimentale Medicina Legale e Tossicologia  
U.O. Medicina Legale e Tossicologia  
Via della Pace, 100 - 47021 Cesena (FC)

## IMPIANTO SPECIALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

## NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO POLIAMBULATORIO CORSO CAVOUR N°180 IN CESENA

AL FIDELIA, L. 10/03/2011, N. 20/2011/3  
MODALITÀ DI PAGAMENTO: A RENDITA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA REGIONALE  
EMILIA- ROMAGNA  
Poliambulatorio  
P.L. Ambrosio Tard  
P.L. Ambrosio

CANTONIERA	
Pos.	Descrizione
1	POSIZIONE 1
2	POSIZIONE 2
3	POSIZIONE 3
4	POSIZIONE 4
5	POSIZIONE 5
6	POSIZIONE 6
7	POSIZIONE 7
8	POSIZIONE 8
9	POSIZIONE 9
10	POSIZIONE 10
11	POSIZIONE 11
12	POSIZIONE 12
13	POSIZIONE 13
14	POSIZIONE 14
15	POSIZIONE 15
16	POSIZIONE 16
17	POSIZIONE 17
18	POSIZIONE 18
19	POSIZIONE 19
20	POSIZIONE 20
21	POSIZIONE 21
22	POSIZIONE 22
23	POSIZIONE 23
24	POSIZIONE 24
25	POSIZIONE 25
26	POSIZIONE 26
27	POSIZIONE 27
28	POSIZIONE 28
29	POSIZIONE 29
30	POSIZIONE 30
31	POSIZIONE 31
32	POSIZIONE 32
33	POSIZIONE 33
34	POSIZIONE 34
35	POSIZIONE 35
36	POSIZIONE 36
37	POSIZIONE 37
38	POSIZIONE 38
39	POSIZIONE 39
40	POSIZIONE 40
41	POSIZIONE 41
42	POSIZIONE 42
43	POSIZIONE 43
44	POSIZIONE 44
45	POSIZIONE 45
46	POSIZIONE 46
47	POSIZIONE 47
48	POSIZIONE 48
49	POSIZIONE 49
50	POSIZIONE 50
51	POSIZIONE 51
52	POSIZIONE 52
53	POSIZIONE 53
54	POSIZIONE 54
55	POSIZIONE 55
56	POSIZIONE 56
57	POSIZIONE 57
58	POSIZIONE 58
59	POSIZIONE 59
60	POSIZIONE 60
61	POSIZIONE 61
62	POSIZIONE 62
63	POSIZIONE 63
64	POSIZIONE 64
65	POSIZIONE 65
66	POSIZIONE 66
67	POSIZIONE 67
68	POSIZIONE 68
69	POSIZIONE 69
70	POSIZIONE 70
71	POSIZIONE 71
72	POSIZIONE 72
73	POSIZIONE 73
74	POSIZIONE 74
75	POSIZIONE 75
76	POSIZIONE 76
77	POSIZIONE 77
78	POSIZIONE 78
79	POSIZIONE 79
80	POSIZIONE 80
81	POSIZIONE 81
82	POSIZIONE 82
83	POSIZIONE 83
84	POSIZIONE 84
85	POSIZIONE 85
86	POSIZIONE 86
87	POSIZIONE 87
88	POSIZIONE 88
89	POSIZIONE 89
90	POSIZIONE 90
91	POSIZIONE 91
92	POSIZIONE 92
93	POSIZIONE 93
94	POSIZIONE 94
95	POSIZIONE 95
96	POSIZIONE 96
97	POSIZIONE 97
98	POSIZIONE 98
99	POSIZIONE 99
100	POSIZIONE 100

I. TVCC PL.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'RS' and 'BH'.