

ACCORDO AZIENDALE

SULL'AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PRESSO IL PRONTO SOCCORSO

DELL'OSPEDALE "CECCARINI" DI RICCIONE
E SULL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO
IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DELL'OSPEDALE "CERVESI" DI CATTOLICA

Tra

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4 LEGGE N. 300/1970 E SS.MM.II.

L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI – <u>AMBITO DI RIMINI</u>
- DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, SANITARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
- DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
- AREA COMPARTO SANITÀ E RSU AZIENDALE

Richiamati:

- L'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 "Statuto dei lavoratori", novellato dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 151 del 15/09/2015 che disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, prevedendone l'ammissibilità solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e, più precisamente, il comma 3 art. 4 Statuto dei lavoratori citato per quanto riguarda la disciplina della raccolta delle informazioni attraverso gli impianti audiovisivi e altri strumenti la quale stabilisce che venga utilizzata a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore riceva adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di svolgimento dei controlli nel rispetto della vigente normativa;
- il Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (GDPR) che ha avuto piena applicazione a far data dal 25.05.2018;
- il D.Lgs. 101 del 10.08.2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

The

Mile

- il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così' come modificato dal D.Lgs. 101 del 10.08.2018;
- il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010, compatibile, ai sensi dell'art. 22 Del Decreto di adeguamento (D. Lgs. 101/2018 sopracitato), con l'attuale assetto normativo previsto dal Regolamento UE;
- la deliberazione n. 568 del 22/12/2016 di istituzione della Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza come integrata dalla deliberazione n. 345 del 26/9/2018.

Premesso che nei locali adibiti a Pronto Soccorso e a Punto di Primo Intervento gli operatori sanitari sono a contatto diretto con utenti che presentano condizioni di forte emotività caratterizzate da stati di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, per cui il rischio di subire violenze non può essere trascurato.

In considerazione inoltre che di una serie di eventi violenti avvenuti all'interno dei locali del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione e del Punto di Primo Intervento dell'Ospedale "Cervesi" di Cattolica e considerato che nelle aree interessate dagli interventi non è presente alcun sistema di controllo accessi né di allarme, sistemi peraltro di scarsa efficacia in tali tipologie di ambienti, si rende necessario mettere in atto opportune ulteriori misure di prevenzione e protezione a favore dei lavoratori rispetto a quanto già posto in essere per il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione e misure di prevenzione e protezione a favore dei lavoratori ex novo per il Punto di Primo Intervento dell'Ospedale "Cervesi" di Cattolica.

Conformemente anche alle indicazioni del Ministero della Salute il quale nel 2007 ha emanato la "Raccomandazione per prevenire i comportamenti aggressivi e la violenza a danno degli operatori sanitari" ove tra le misure indicate si sottolinea di "installare un impianto video a circuito chiuso, con registrazione nelle 24 ore, nelle aree ad elevato rischio. In queste situazioni la sicurezza è un fattore prioritario rispetto alla privacy ..." recepita dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna nel 2010 con la "Raccomandazione per la prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari" che ha portato alla adozione della Procedura Aziendale "Prevenzione e gestione della violenza a danno degli operatori aziendali" (PA 95), al fine di migliorare la sicurezza.

Precisato che l'impianto ha l'esclusiva finalità di:

 preservare la sicurezza sia dei lavoratori che dell'utenza che accede e sosta nei locali interessati;

tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Azienda USL in quanto altri sistemi di controllo e di allarme, anche qualora venissero installati, non sarebbero parimenti efficaci;

garantire la tutela della salute dei pazienti all'interno sia del Punto di Primo Intervento dell'Ospedale "Cervesi" di Cattolica sia del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione:

Riccione;

mentre si esclude qualsivoglia tipo di controllo a distanza dei lavoratori, delle loro attività e di relativi addebiti.

Valutato che il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione del sistema di videosorveglianza in locali di proprietà dell'Azienda, si svolgerà nel rispetto di diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, a tal fine verrà posta particolare attenzione nelle fasi di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Saranno, inoltre, installati opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza e l'informativa sul trattamento dei dati, la registrazione delle immagini, infine, sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali le immagini verranno sovrascritte dalle ultime acquisite.

Dato atto della positiva valutazione espressa con nota prot. n. 2019/0073417/P del 21/03/2019 e prot. n. 2019/0073442/P del 21/03/2019 dalla preposta Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza in merito rispettivamente all'istanza di installazione di impianto di videosorveglianza presso il P.P.I. dell'Ospedale "Cervesi" di Cattolica e all'istanza di adeguamento di impianto di videosorveglianza presso U.O. Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza presso Ospedale "Ceccarini" di Riccione.

Dato atto dell'integrazione ad opera della Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza con nota prot. n. 2019/0161000/P del 20/06/2019 del progetto presentato per l'adeguamento dell'impianto di videosorveglianza presso l'U.O. Pronto Soccorso di Riccione con l'installazione di n.1 ulteriore telecamera presso la sala di attesa barellati con osservazione.

Dato atto che la Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza ha valutato che i progetti così formulati rispettano i principi e le finalità previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

LE PARTI SI ACCORDANO:

1) sull'adeguamento tecnologico e ampliamento di impianto di videosorveglianza presso U.O. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione, come da progetto di ampliamento impianto e relativa planimetria, parte integrante del presente accordo;

2) sull'installazione di un impianto di videosorveglianza presso il Punto di Primo Intervento dell'Ospedale "Cervesi" di Cattolica come da progetto di installazione impianto e relativa planimetria, parte integrante del presente accordo.

NORMA DI SALVAGUARDIA

Eventuali modifiche od integrazioni dovessero successivamente intervenire, nel rispetto dei principi elencati nel presente Accordo, saranno oggetto di preventiva intermazione alle

De J

RD L

ranno oggetto di preventiva infl

* All

Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, del Comparto ed alla RSU aziendale.

Rimini, 26/06/2019

Per la delegazione di parte pubblica					0
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	FRANCO	FALCINI	Firma	aus	olim
)

Per le Rappresentanze Sindacali Dirigenza Medica e Veterinaria, Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Sanitarie, Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa

Sigla sindacale	Nome Cognome	Firma /
PRESILMO EU NO	CRISTIAN WCADIM	No.
FASSID SIMATO	COOL LA GAMANO	A COMP MAR COL
OIL FPL	DOMENT CHELL' VINCONX	
AAROI-BILAC	BRAKASSI PULLO	The horo
Cino	COMELLIM GAZRIEVE	A
ANAAO	PHUSON SPEWN _	Jacob V
FASSID - ANN	BARBARA NOVELY	Potroises
ANAAO DIR CANTARIA	SILVIA MENGOZZI	An May
FVM	DANIELE PETROZZIETLO	Lande 1

Per le Rappresentanze Sindacali Area Comparto

Sigla sindacale	Nome Cognome	Firma
RSU AUSE RUILAGNA	GIOVAINA CLERENT	111
US RITHG UP	Commune Connect	will be
CIFL FP ROMAGNA.	Soleus WH	fogullott!
UILFPL RIMINI	17 RND NIGHTI	A LOZO N. colile
Fr CSIL RN	onist, AN MUMPELLI	
FIALS ZIMINI	CARLA BONVICINI	Theale.
NURSING LOMONA	LAFFARIC PENNELLA	491
,	15.7	' /

14 11

Augu May off 5

Le Ah

PN DAI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E AMPLIAMENTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE "CECCARINI" DI RICCIONE.

Informativa per accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs 151/2015

Breve premessa esplicativa del tipo di richiesta avanzata

Nei locali adibiti a Pronto Soccorso o Punto di Primo Intervento gli operatori sanitari sono a contatto diretto con gli utenti e, in quanto presenti condizioni di forte emotività caratterizzate da uno stato di vulnerabilità frustrazione o perdita di controllo, il rischio di subire violenze non può essere trascurato.

In considerazione inoltre di una serie di eventi violenti avvenuti all'interno dei locali del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione e considerato che nell'area interessata all'intervento non è presente alcun sistema di controllo accessi nè di allarme, sistemi peraltro di scarsa efficacia in tali tipologie di ambienti, si rende necessario mettere in atto opportune ulteriori misure di prevenzione e protezione a favore dei lavoratori rispetto a quanto già in essere.

Conformemente anche alle indicazioni del Ministero della Salute che nel 2007 ha emanato la "Raccomandazione per prevenire i comportamenti aggressivi e la violenza a danno degli operatori sanitari" ove tra le misure indicate si sottolinea di: "installare un impianto video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nelle aree ad elevato rischio. In queste situazioni la sicurezza è un fattore prioritario rispetto alla privacy..." recepita dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna nel 2010 con la "Raccomandazione per la prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari" che ha portato alla adozione della Procedura Aziendale "Prevenzione e gestione della violenza da terzi a danno degli operatori aziendali" (PA 95), al fine di migliorare la sicurezza del

U.O complessa Manutenzione e Gestion: Immobili e Impianti Ospedale M. Bufalini, Viale Ghirotti 286 - Cesena T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196

T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196 uo.tecnico.patrim.ce@ ausiromagna.it Azienda USL della Romagna Sede legale: Via De Gasperi, 8 48121 Ravenna Partita iva 02483810392

#

Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Ceccarini" di Riccione, si ritiene opportuno un adeguamento tecnologico e l'ampliamento del sistema di videosorveglianza esistente.

All'interno dell'area interessata è già presente infatti un impianto di videosorveglianza analogico composto da n. 6 telecamere; tale sistema verrà sostituito completamente con nuovo impianto di tipo digitale di nuova generazione.

Il nuovo sistema sarà costituito da n.14 nuove telecamere ad alta definizione con sistema PoE IP, con tecnologia ottica WDR e Starlight (immagini a colori anche al buio), dotate di obiettivo fisso con trasmettitore ad infrarossi, per ottimizzare le riprese anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna e senza sonoro. Le nuove telecamere installate all'interno della struttura, in prossimità degli ingressi principali/secondari, dei corridoi e delle sale d'attesa, saranno di tipo Dome Fisso "Antivandalo", mentre le telecamere esterne installate su palo a protezione della rampa d'ingresso, saranno di tipo Bullet. Le videocamere saranno configurate in maniera tale da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere e gli orari di ripresa saranno sulle 24 ore.

registratore analogico verrà sostituito con nuovo sistema di precedente gestione/registrazione digitale, DVR IP a 16 ingressi (come utile predisposizione ad eventuali ulteriori future telecamere). Il dispositivo sarà custodito all'interno del locale tecnico in un apposito armadietto chiuso a chiave ad accesso riservato al solo personale autorizzato e sarà consultabile tramite postazione collegata alla rete aziendale previo accesso degli autorizzati, nei casi previsti, mediante sistema di autenticazione protetto da password.

La registrazione delle immagini sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali le immagini verranno sovrascritte dalle ultime acquisite.

All'interno del locale Triage sarà installato un nuovo Monitor LCD 32", impiegato per la visualizzazione delle immagini in tempo reale e delle riprese su richiesta.

Nel caso di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, le immagini acquisite saranno rese disponibili dal Responsabile del Trattamento dei dati o da un Incaricato, dallo stesso espressamente autorizzato ad eseguire operazioni di estrazione, duplicazione e conversione dei file.

Il Responsabile e gli Incaricati al Trattamento dei dati personali saranno gli unici autorizzati ad accedere al monitor di visualizzazione e a visionare le relative immagini durante la rilevazione.

U.O complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti

Ospedale M. Bufalini, Viale Ghirotti 286 - Cesena T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196

uo.tecnico.patrim.ce@ austromagna.it

Azienda USL della Romagna Sede legale: Via De Gasperi, 8 48121 Ravenna

Partita iva 02483810392

CONCLUSIONI

L'impianto di videosorveglianza descritto, dotato di registrazione, sarà finalizzato esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- preservare la sicurezza sia dei lavoratori che dell'utenza che accede e sosta nei locali interessati;
- tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà di Azienda USL in quanto altri sistemi di controllo ed allarme, anche qualora venissero installati, non sarebbero parimenti efficaci;
- garantire la tutela della salute dei pazienti all'interno del Pronto Soccorso.

La finalità dell'installazione di tali strumentazioni non è da ricercarsi in qualsivoglia tipo di controllo a distanza della attività dei lavoratori delle loro attività e di relativi addebiti, bensì nell'aumento della sicurezza sul lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e del personale, senza nessuno scopo sanzionatorio.

Si garantisce che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità.

Il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione del sistema di videosorveglianza in locali di proprietà dell'Azienda, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Particolare attenzione verrà pertanto posta nelle fasi di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il progetto come sopra descritto, rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità, pertinenza e finalità. Verranno inoltre installati opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza e l'informativa sul trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati raccolti sarà l'Azienda USL della Romagna.


Il Responsabile del Trattamento dati raccolti è il Direttore della U.O. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Riccione.

U.O complessa Manutenzione e Gestione Imm obili e Implanti Osnedale M. Rufalini, Viale Ghirotti 286 - Cesena

Ospedale M. Bufalini, Viale Ghirotti 286 - Cesena T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196 uo.tecnico.patrim.ce@ austromagna.it

99 !

Azienda USL della Romagna Sede legale: Via De Gasperi, 8 4812: Ravenna Partita iva 02433810392

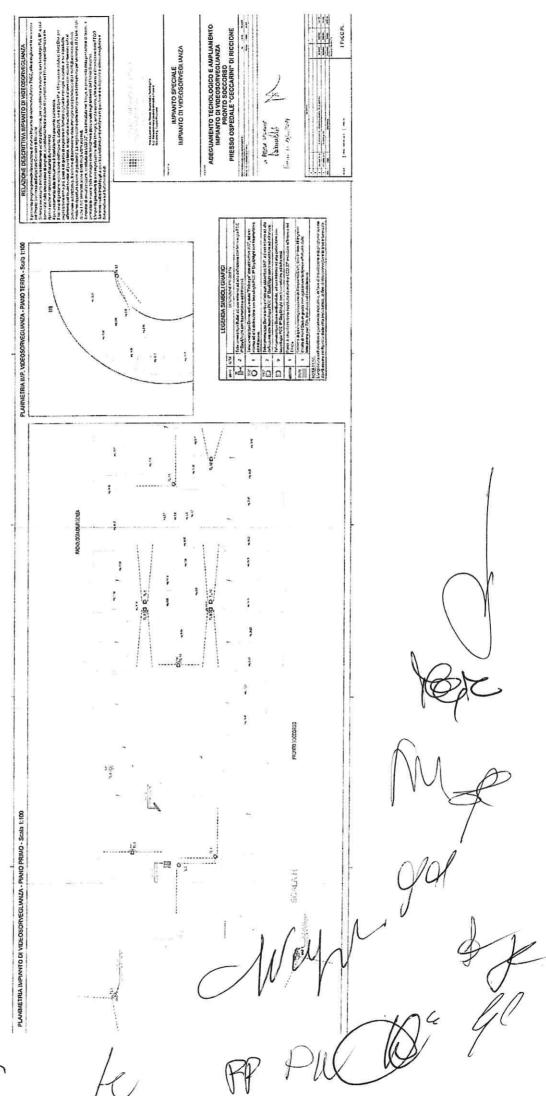

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DELL'OSPEDALE "CERVESI" DI CATTOLICA.

Informativa per accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs 151/2015

Breve premessa esplicativa del tipo di richiesta avanzata

Nei locali adibiti a Pronto Soccorso o Punto di Primo Intervento gli operatori sanitari sono a contatto diretto con gli utenti e, in quanto presenti condizioni di forte emotività caratterizzate da uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, il rischio di subire violenze non può essere trascurato.

In considerazione inoltre di una serie di eventi violenti avvenuti all'interno dei locali del Punto di Primo Intervento dell'Ospedale "Cervesi" di Cattolica e considerato che nell'area interessata all'intervento non è presente alcun sistema di controllo accessi né di allarme, sistemi peraltro di scarsa efficacia in tali tipologie di ambienti, si rende necessario mettere in atto opportune misure di prevenzione e protezione, a favore dei lavoratori.

Conformemente anche alle indicazioni del Ministero della Salute che nel 2007 ha emanato la "Raccomandazione per prevenire i comportamenti aggressivi e la violenza a danno degli operatori sanitari" ove tra le misure indicate si sottolinea di: "installare un impianto video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nelle aree ad elevato rischio. In queste situazioni la sicurezza è un fattore prioritario rispetto alla privacy..." recepita dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna nel 2010 con la "Raccomandazione per la prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari" che ha portato alla adozione della Procedura Aziendale "Prevenzione e gestione della violenza da terzi a danno degli operatori aziendali" (PA 95), al fine di migliorare la sicurezza del Punto

U.O'complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Implanti Ospedale M. Bufalini, Viale Ghirotti 286 - Cesena

T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196 uo.tecnico.patrim.ce@ ausiromagna.it

1 90

Azienda USL della Romagna Sede legale: Via De Gasperi, 8 48121 Ravenna

48121 Ravenna Partita iva 02483810392

Sh

di Primo Intervento del Presidio Ospedaliero di Cattolica, si ritiene opportuna l'installazione di un impianto di videosorveglianza

Il progetto prevede l'installazione di n. 6 telecamere, tutte ad alta definizione con sistema PoE IP, con tecnologia ottica WDR e Starlight (immagini a colori anche al buio), dotate di obiettivo fisso con trasmettitore ad infrarossi, per ottimizzare le riprese anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna e senza sonoro. Di queste 5 telecamere saranno installate all'interno della struttura, in prossimità degli ingressi, del corridoio e delle sale d'attesa, utilizzando il tipo Dome Fisso "Antivandalo", mentre la telecamera esterna, installata sull'ingresso esterno alla sala d'attesa, sarà di tipo Bullet. Le videocamere saranno configurate in maniera tale da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere e gli orari di ripresa saranno sulle 24 ore.

L'impianto di videosorveglianza sarà dotato di registrazione, con sistema di gestione/registrazione digitale, DVR IP a 8 ingressi (come utile predisposizione ad eventuali ulteriori future telecamere). Il dispositivo sarà custodito all'interno del locale tecnico in un apposito armadietto chiuso a chiave ad accesso riservato al solo personale autorizzato e sarà consultabile, nei casi previsti, tramite postazione collegata alla rete aziendale previo accesso degli autorizzati, mediante sistema di autenticazione protetto da password.

La registrazione delle immagini sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali le immagini verranno sovrascritte dalle ultime acquisite.

All'interno del locale Triage sarà installato un nuovo Monitor LCD 32", impiegato esclusivamente in occasione della consultazione delle riprese.

Nel caso di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, le immagini acquisite saranno rese disponibili dal Responsabile del Trattamento dei dati o da un Incaricato, dallo stesso espressamente autorizzato ad eseguire operazioni di estrazione, duplicazione e conversione dei file.

Il Responsabile e gli Incaricati al Trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, saranno gli unici autorizzati ad accedere al monitor di consultazione e a visionare le relative immagini durante la rilevazione.

U.O complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti Ospedale M. Bufalini, Viale Ghirotti 286 - Cesena

T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196 uo.tecnico.patrim.ce@ ausiromagna.it

Azienda USL della Romagna Sede legale: Via De Gasperi, 8 48121 Ravenna Partita iva 02483810392

CONCLUSIONI

Il presente impianto di videosorveglianza, dotato di registrazione, è finalizzato esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- preservare la sicurezza sia dei lavoratori che dell'utenza che accede e sosta nei locali interessati:
- tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà di Azienda USL in quanto altri sistemi di controllo ed allarme, anche qualora venissero installati, non sarebbero parimenti efficaci;
- garantire la tutela della salute dei pazienti all'interno del Punto di Primo Intervento.

La finalità dell'installazione di tali strumentazioni non è da ricercarsi in qualsivoglia tipo di controllo a distanza della attività dei lavoratori delle loro attività e di relativi addebiti, bensì nell'aumento della sicurezza sul lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e del personale, senza nessuno scopo sanzionatorio.

Si garantisce che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità.

Il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione del sistema di videosorveglianza in locali di proprietà dell'Azienda, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Particolare attenzione verrà pertanto posta nelle fasi di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il progetto come sopra descritto, rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità, pertinenza e finalità. Verranno inoltre installati opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza e l'informativa sul trattamento dei dati.


Il titolare del trattamento dei dati raccolti sarà l'Azienda USL della Romagna.

Il Responsabile del Trattamento dati raccolti è il Direttore della U.O. Punto di Primo Intervento di Cattolica Ospedale Cervesi.

U.O complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti Ospedale M. Bufalini, Viale Ghirotti 286 - Cesena

T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196 uo.tecnico.patrim.ce@ austromagna.it

Azienda USL della Romagna Sede legale: Via De Gasperi, 8 48121 Ravenna iva 02488810392

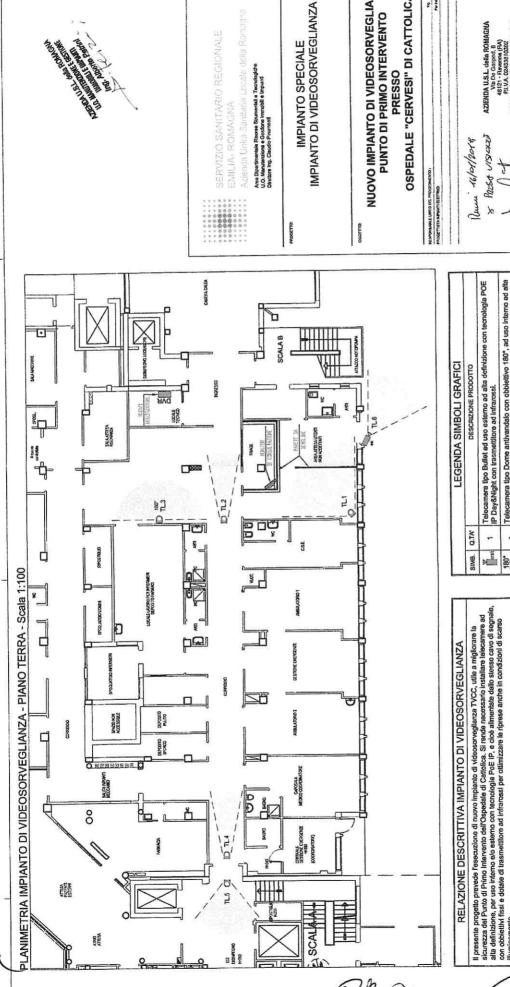

Telecamera tipo Dome antivandato con obblettivo 180°, ad uso interno ad alfa definizione con tecnologia POE IP Day&Night con trasmettitore ad infrarossi. Telecamera tipo Bullet ad uso estemo ad alta definizione con tecnologia POE IP Day&Night con trasmettitore ad infrarossi. Posto di consultazione costituito da monitor LCD 32º installato all'interno del Trage. Telecamena tipo Dome antivandalo, ad uso interno ad alta definizione con tecnología POE IP Day&Night con trasmetitione ad infrancesi. Sistema di gestiona/registrazione dell'implanto DVR, tipo IP con 8 ingressi dolato di Hard Disk in grado immagazzinare le riprese effettuate dalle telecamere per 72h. Installato nel locale tecnico. DESCRIZIONE PRODOTTO

4

NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA OSPEDALE "CERVESI" DI CATTOLICA PUNTO DI PRIMO INTERVENTO PRESSO

Prost Usas Dura 16/01/2019

O.TA

SIMB.

•

1 OCCUPIE 2011 TERESCORE TO CAS OCCUPIES 2011 TERESCORE TO CAS OCCUPIES 2011 TERESCORE TO CAS OCCUPIES 2011 TERESCORE
Des Company

L'angolatura dell'obiettivo è puramente indicativa, in fase di instaltazione e di programmazione dovrà essere configurata dalla ditta installatico, al fine di videosorvegliare le area inforessatio.

NOTA BENE:

password. La registrazione delle immagine sarà conservata per un tempo di 72 ore, dopo di che i dati verranno sovra scritti degli utimi acquisiti. Il monitor di consultazione, costituito da LCD 32°, sarà installato na Triago, in prossimità della postazione di lavoro, esso sarà l'impiegato solo in occasione della consultazione della riprese delle relecamere postzionata negli ambienti del Punto di Primo Intervento. L'impianto prevedera la sola registrazione delle immagini, serza sonoro, che saranno a disposizione delle FFOO. Saranno inoltre installati gli appositi cartelli indicanti che l'area in questione è sottoposta a videosorveglianza e

grado di registrare in formato digitale le immagini acquisite, e sarà costudito all'infermo dei locale tecnico al piano terra, in apposito armadietto chiuso a chiave con accesso riservato solo al porsonale autorizzativo. Il sistema di trasmissione delle immagini sarà protetto contro i rischi di accesso abusivo, madiante opportuni sistemi di

ento delle telecamene è riportato nella presente planimetria. Il sistema di gestione/registrazione , detto DVR, sarà di tipo IP a 8 Ingressi e dotato di Hard Disk per registrazione immagini. Esso è in

Prant Course

PE

AZIENDA U.S.L. della ROMAGNA
Via Do Gaspod, B
48121- Ravenina (RA)
PI.V.A. OZASSO (OSOS
U.O. Maximufora e Gostono immodia e impari