

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

ACCORDO AZIENDALE
SUL RIFACIMENTO, AMPLIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE CON FUNZIONE DI
REGISTRAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO
LE AREE ESTERNE DELL'OSPEDALE "UMBERTO I" DI LUGO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4 LEGGE N. 300/1970 E SS.MM.II.

Tra

L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI – AMBITO DI RAVENNA
- DIRIGENZA AREA SANITÀ
- DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI (DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E
PROFESSIONALI)
- AREA COMPARTO E RSU AZIENDALE

Richiamate le disposizioni vigenti in materia e successivi aggiornamenti:

- L'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 "Statuto dei lavoratori", novellato dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 151 del 15/09/2015 che disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, prevedendone l'ammissibilità solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e, più precisamente, il comma 3 art. 4 Statuto dei lavoratori citato per quanto riguarda la disciplina della raccolta delle informazioni attraverso gli impianti audiovisivi e altri strumenti la quale stabilisce che venga utilizzata a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore riceva adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di svolgimento dei controlli nel rispetto della vigente normativa;
- il Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (GDPR) che ha avuto piena applicazione a far data dal 25.05.2018;
- il D.Lgs. 101 del 10.08.2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
- il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così

come modificato dal D.Lgs. 101 del 10.08.2018;

- il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010, compatibile, ai sensi dell'art. 22 Del Decreto di adeguamento (D. Lgs. 101/2018 sopracitato), con l'attuale assetto normativo previsto dal Regolamento UE;
- le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020.

Visti i seguenti provvedimenti aziendali:

- Deliberazione n. 568 del 22/12/2016 di istituzione della Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza come integrata dalla deliberazione n. 345 del 26/9/2018;
- Deliberazione n. 197 del 24/06/2021 di approvazione del "Regolamento Aziendale in materia di videosorveglianza".

Premesso che presso le aree esterne del Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Lugo sono già presenti delle telecamere con la sola funzione di visualizzazione senza registrazione e che a seguito di ispezioni delle Forze dell'Ordine (NAS) è stata caldamente consigliata l'implementazione con la funzione di registrazione delle immagini, trasformando quindi l'impianto esistente in videosorveglianza.

Premesso che dette telecamere esistenti risultano ormai obsolete, ed è necessario sostituirle con telecamere di nuova generazione, implementandone anche il numero al fine di migliorare il controllo di tutta l'area, andando a coprire anche spazi ad oggi non controllati (come, ad esempio, il nuovo padiglione D).

Precisato che l'intervento prevede l'installazione di n. 18 nuove telecamere esterne, di cui n. 8 (denominate TL. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11), in sostituzione di quelle esistenti con il mantenimento della medesima posizione, n. 4 (denominate TL. 1, 6, 7 e 12), in sostituzione di quelle esistenti - la cui posizione verrà però lievemente modificata per un miglior controllo - ed infine n. 6 telecamere (denominate TL. 13, 14, 15, 16, 17 e 18) completamente nuove ed in aggiunta alle 12 già esistenti.

Le telecamere previste saranno di tipo IP da installare a parete e dotati di fuoco fisso con trasmettitore ad infrarossi per ottimizzare le riprese anche in condizione di scarsa illuminazione e con angolo di ripresa adeguato in modo tale da consentire la ripresa delle sole aree strettamente interessate, fatta eccezione per le TL.1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 che invece, avranno una rotazione comandabile dal joystick posto in corrispondenza del monitor di visualizzazione.

Gli orari di ripresa delle telecamere saranno h 24 e le immagini potranno essere visualizzate e/o consultate tramite il nuovo monitor da posizionare nel vano n. 56 del padiglione "E" (portineria). L'impianto prevede l'installazione di un nuovo dispositivo di gestione DVR, che con i suoi 32 ingressi potrà supportare tutte le telecamere. Tale dispositivo, da posizionare anch'esso nel vano n.56 del padiglione "E", sarà custodito in apposito armadietto chiuso a chiave con accesso riservato al solo personale autorizzato.

Precisato che il nuovo impianto, configurato sia per la visione che per la registrazione delle immagini, avrà l'esclusiva finalità di preservare la sicurezza del lavoro, del patrimonio aziendale (sia mobiliare che immobiliare), del personale, dei pazienti e di tutti coloro che accedono all'area del Presidio Ospedaliero.

Valutato che il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza avverrà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e che verrà quindi posta particolare attenzione nelle fasi di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Considerato che saranno installati gli opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza nonché contenenti l'informativa minima sul trattamento dei dati e che la registrazione delle immagini sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali, le immagini verranno sovrascritte dalle ultime acquisite.

Preso atto della positiva valutazione espressa con nota prot. n. 336685/2021 dalla preposta Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza in merito all'istanza di radicale ristrutturazione e potenziamento dell'impianto esistente presso il Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Lugo.

LE PARTI SI ACCORDANO:

sul rifacimento, ampliamento e implementazione con funzioni di registrazione dell'impianto di videosorveglianza presso le aree esterne del Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Lugo come da progetto e relativa planimetria, parte integrante del presente accordo.

NORMA DI SALVAGUARDIA

Eventuali modifiche od integrazioni dovessero successivamente intervenire, nel rispetto dei principi elencati nel presente Accordo, saranno oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, del Comparto ed alla RSU aziendale.

Ravenna, 6 settembre 2022

Per la delegazione di parte pubblica

	Nome Cognome	Firma
La Direttrice Amministrativa	dott.ssa Agostina Aimola	firmato
Il Dirigente Amministrativo Relazioni Sindacali	dott.ssa Barbara Camerani	firmato

Per le Rappresentanze Sindacali Dirigenza Area Sanità, Dirigenza Area Funzioni Locali (Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali) e per le Rappresentanze Sindacali Area Comparto

Sigla sindacale	Nome Cognome	Firma
CISL FP ROMAGNA	Maria Antonietta Pedrelli	firmato
ANAAO ASSOMED	Francesco Feletti	firmato
FVM	Daniele Petrozziello	firmato
CISL FP Romagna	Marco Montemarano	firmato
AAROI EMAC	Angelo Coffa	firmato
NURSIND Romagna amb. RA	Luca Fusaroli	firmato
FASSID	Angelo Gazzilli	firmato
FP CGIL	Claudio Laghi	firmato
FP CGIL	Stefano Bolzon	firmato
UIL FPL	Luca Lanzillotti	firmato
Nursing Up	Gianluca Gridelli	firmato
UIL FPL Medici	Alfredo Panissa	firmato
RSU	Cecilia Scarpellini	firmato
CISL Medici	Marco Limarzi	firmato
FESMED	Alberto Zaccaroni	firmato
CIMO	Gabriele Cortellini	firmato

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO PER IL RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE AREE ESTERNE DELL'OSPEDALE "UMBERTO I" DI LUGO (RA).

Informativa per accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 151/2015

Breve premessa esplicativa del tipo di richiesta avanzata

A seguito di ispezioni delle forze dell'ordine (NAS) è stata caldamente consigliata l'implementazione al sistema di videocontrollo esistente con la registrazione delle immagini, trasformando quindi l'impianto in videosorveglianza. Cogliendo l'occasione di questo aggiornamento sembra sensata la sostituzione delle telecamere esistenti ormai obsolete, con telecamere di nuova generazione, implementandone anche il numero al fine di migliorare il controllo di tutta l'area andando a coprire anche spazi ad oggi non controllati (come ad esempio il nuovo padiglione D), tutelando così nel miglior modo possibile la sicurezza del lavoro, del patrimonio aziendale (sia mobiliare che immobiliare) e del personale.

L'intervento prevede l'installazione di n.18 nuove telecamere esterne, di cui n.8 (denominate TL.2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11), in sostituzione di quelle esistenti con il mantenimento della medesima posizione, n. 4 (denominate TL.1, 6, 7 e 12), in sostituzione di quelle esistenti la cui posizione però, verrà lievemente modificata per un miglior controllo ed infine n.6 telecamere (denominate TL.13, 14, 15, 16, 17 e 18) completamente nuove ed in aggiunta alle 12 già esistenti.

Le telecamere previste saranno di tipo IP da installare a parete e dotati di fuoco fisso con trasmettitore ad infrarossi per ottimizzare le riprese anche in condizione di scarsa illuminazione e con angolo di ripresa adeguato in modo tale da consentire la ripresa delle

sole aree strettamente interessate, fatta eccezione per le TL.1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 che invece, avranno una rotazione comandabile dal joystick posto in corrispondenza del monitor di visualizzazione. Gli orari di ripresa delle telecamere saranno h 24 e le immagini potranno essere visualizzate e/o consultate tramite il nuovo monitor da posizionare nel vano n.56 del padiglione "E" (portineria). L'impianto (con registrazione delle immagini), prevede l'installazione di un nuovo dispositivo di gestione DVR che con i suoi 32 ingressi potrà supportare tutte le telecamere. Tale dispositivo da posizionare anch'esso nel vano n.56 del padiglione "E", sarà custodito in apposito armadietto chiuso a chiave con accesso riservato al solo personale autorizzato. La registrazione delle immagini sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali le immagini verranno sovra scritte dalle ultime acquisite.

Il delegato e gli autorizzati al Trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, saranno gli unici a poter accedere al locale in cui sarà situata la postazione di controllo del sistema ed a visionare le relative immagini durante la rilevazione. Il delegato del trattamento dei dati deve garantire che l'accesso alle immagini rilevate per le predette finalità sia limitato al solo personale medico ed infermieristico autorizzato.

CONCLUSIONI

Il presente impianto di videosorveglianza, configurato per la visione e registrazione delle immagini, è finalizzato esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- preservare la sicurezza del lavoro, del patrimonio aziendale (sia mobiliare che immobiliare), del personale, dei pazienti e di tutti coloro che accedono all'area del Presidio Ospedaliero.

Il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Particolare attenzione verrà pertanto posta nelle fasi di raccolta e di visione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Saranno inoltre installati opportuni cartelli indicanti che

l'area è sottoposta a videosorveglianza contenenti l'informativa minima sul trattamento dei dati .


Il titolare del trattamento dei dati raccolti sarà l'Azienda USL della Romagna

Il Responsabile del Trattamento dati raccolti è il Direttore della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Lugo.

NOTA BENE:
L'implicatura dell'obiettivo è puramente indicativa, in caso di installazione e di programmazione dovrà essere configurata dalla ditta installatrice al fine di videosorvegliare la area stabilmente interessata.

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI	
SIMB.	DESCRIZIONE PRODOTTO
	12 Telecamere ad uso esterno ormai obsolete e quindi da sostituire (TL-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12).

PLANIMETRIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (3-LUG-AE-P00)

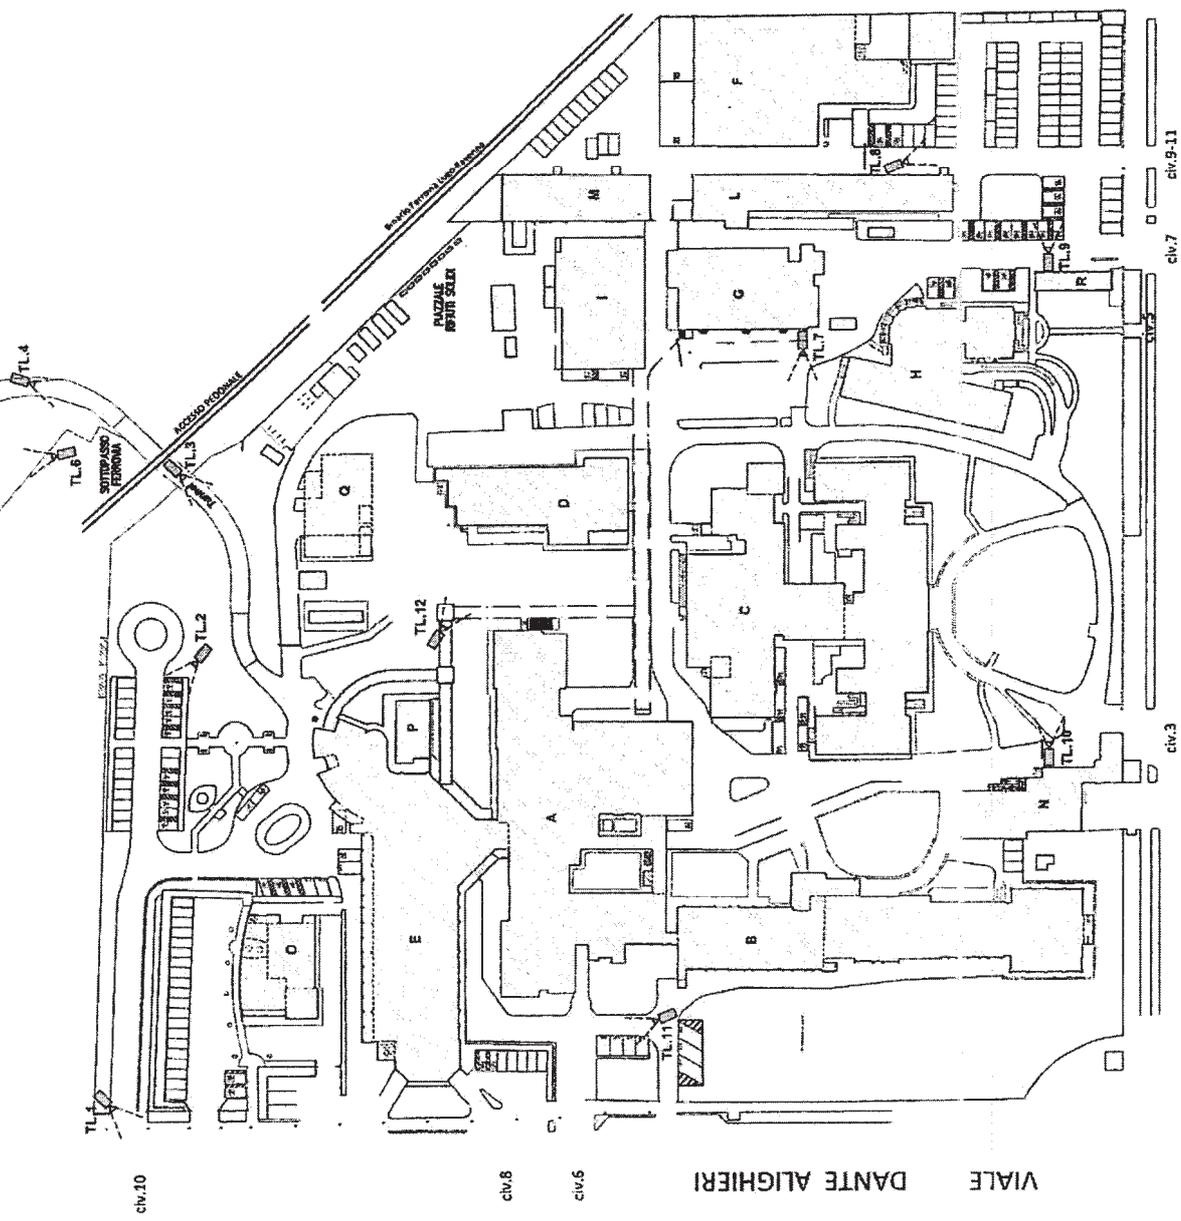

RELAZIONE DESCRITTIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

La presente planimetria riporta l'impianto di videocontrollo (quindi senza registrazione) attuale, ormai obsoleto e mal funzionante. Ad oggi è necessario un'aggiornamento generale dell'impianto, con la sostituzione di tutte le telecamere con altre di ultima generazione con la correzione di posizione ed orientamento di alcune di esse e l'implementazione dell'impianto con l'aggiunta di telecamere a copertura di spazi non controllati (come ad esempio il nuovo padiglione D), nonché della registrazione delle immagini.

Nella tavola 2/3 che segue la presente, si riporta lo stato di progetto da sottoporre all'approvazione della Commissione Aziendale per gli impianti di Videosorveglianza e nella tavola 3/3 invece il dettaglio del posizionamento dei nuovi monitor e DVR.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Area Dipartimentale Ricerca Strutturale e Tecnologia
U.O. Manutenzione e Gestione Impianti e Progetti

IMPIANTO SPECIALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE AREE ESTERNE DELL'OSPEDALE "UMBERTO I" DI LUGO

ING. ALBERTO PANTINI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
AREA DIPARTIMENTALE RICERCA STRUTTURALE E TECNOLOGIA
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI


Planimetria aree esterne Stato di Fatto

STAZIONE		Foglio		Virtuale	
Stato	Descrizione	Stato	Descrizione	Stato	Descrizione
001	01	001	01	001	01
002	02	002	02	002	02
003	03	003	03	003	03
004	04	004	04	004	04
005	05	005	05	005	05
006	06	006	06	006	06
007	07	007	07	007	07
008	08	008	08	008	08
009	09	009	09	009	09
010	10	010	10	010	10
011	11	011	11	011	11
012	12	012	12	012	12
013	13	013	13	013	13
014	14	014	14	014	14
015	15	015	15	015	15
016	16	016	16	016	16
017	17	017	17	017	17
018	18	018	18	018	18
019	19	019	19	019	19
020	20	020	20	020	20
021	21	021	21	021	21
022	22	022	22	022	22
023	23	023	23	023	23
024	24	024	24	024	24
025	25	025	25	025	25
026	26	026	26	026	26
027	27	027	27	027	27
028	28	028	28	028	28
029	29	029	29	029	29
030	30	030	30	030	30
031	31	031	31	031	31
032	32	032	32	032	32
033	33	033	33	033	33
034	34	034	34	034	34
035	35	035	35	035	35
036	36	036	36	036	36
037	37	037	37	037	37
038	38	038	38	038	38
039	39	039	39	039	39
040	40	040	40	040	40
041	41	041	41	041	41
042	42	042	42	042	42
043	43	043	43	043	43
044	44	044	44	044	44
045	45	045	45	045	45
046	46	046	46	046	46
047	47	047	47	047	47
048	48	048	48	048	48
049	49	049	49	049	49
050	50	050	50	050	50
051	51	051	51	051	51
052	52	052	52	052	52
053	53	053	53	053	53
054	54	054	54	054	54
055	55	055	55	055	55
056	56	056	56	056	56
057	57	057	57	057	57
058	58	058	58	058	58
059	59	059	59	059	59
060	60	060	60	060	60
061	61	061	61	061	61
062	62	062	62	062	62
063	63	063	63	063	63
064	64	064	64	064	64
065	65	065	65	065	65
066	66	066	66	066	66
067	67	067	67	067	67
068	68	068	68	068	68
069	69	069	69	069	69
070	70	070	70	070	70
071	71	071	71	071	71
072	72	072	72	072	72
073	73	073	73	073	73
074	74	074	74	074	74
075	75	075	75	075	75
076	76	076	76	076	76
077	77	077	77	077	77
078	78	078	78	078	78
079	79	079	79	079	79
080	80	080	80	080	80
081	81	081	81	081	81
082	82	082	82	082	82
083	83	083	83	083	83
084	84	084	84	084	84
085	85	085	85	085	85
086	86	086	86	086	86
087	87	087	87	087	87
088	88	088	88	088	88
089	89	089	89	089	89
090	90	090	90	090	90
091	91	091	91	091	91
092	92	092	92	092	92
093	93	093	93	093	93
094	94	094	94	094	94
095	95	095	95	095	95
096	96	096	96	096	96
097	97	097	97	097	97
098	98	098	98	098	98
099	99	099	99	099	99
100	100	100	100	100	100

Tav. 1/3

I.TVCC.PL.

**PLANIMETRIA IMPIANTO
DI VIDEOSORVEGLIANZA
(3-LUG-BLE-P00)**

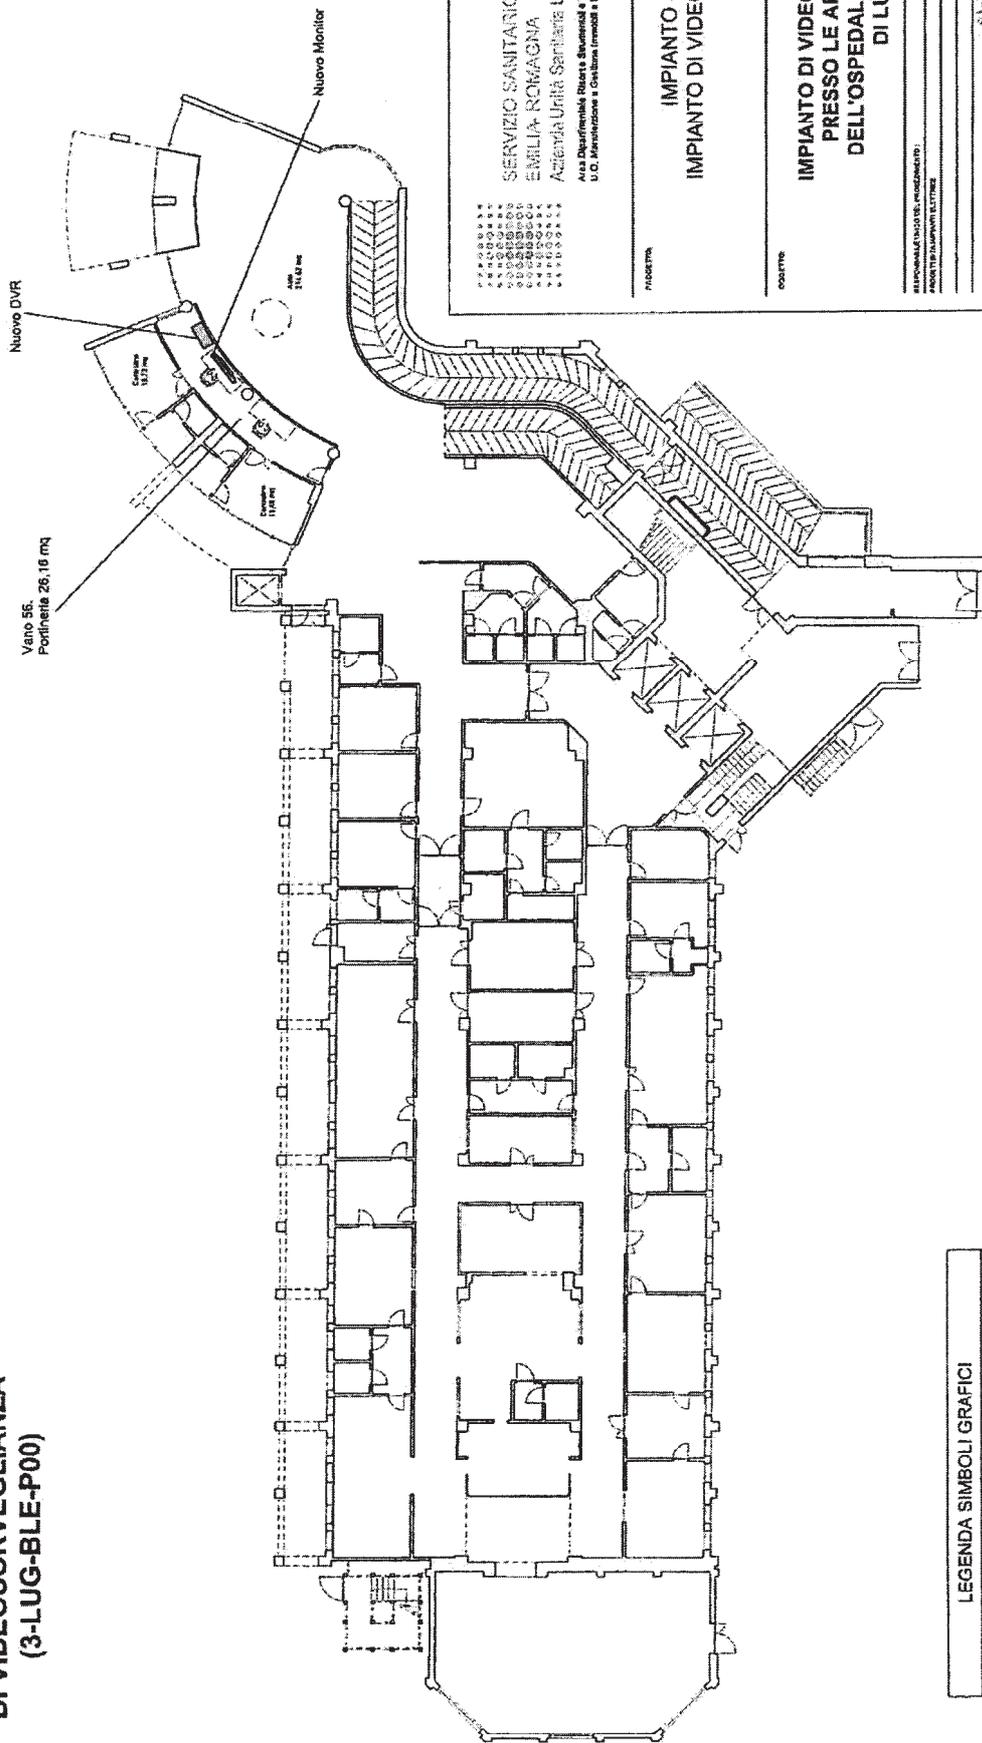

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Area Diagnostica Ricerca Scientifica e Tecnologica
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti

**IMPIANTO SPECIALE
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
PRESSO LE AREE ESTERNE
DELL'OSPEDALE "UMBERTO I"
DI LUGO**

REDAZIONE E PROGETTO: STUDIO S. LUCIA S.p.A. - LUGO (RA)
AUTOREGOLAZIONE E VERIFICA: STUDIO S. LUCIA S.p.A. - LUGO (RA)

Dettaglio Posizionamento DVR e Monitor

Descr.	Quantità	Unità	Valore
1 - Nuovo DVR	1	Unità	
1 - Nuovo Monitor	1	Unità	
TOTALE			

I.TVCC.PL.

SIMB.	Q. TA.	DESCRIZIONE PRODOTTO
1	1	Numero Monitor di videosorveglianza da installare nel vano 58 (Portineria) del Padiglione E
1	1	Numero dispositivo di videosorveglianza DVR da installare nel vano 58 (Portineria) del Padiglione E