



**NB: i diametri dei tubi s'intendono diametri INTERNI.**



Copertura "SOLLEVABILE" in lamiera sp. 6mm rivestita come il pavimento.

**Dettaglio "B".**

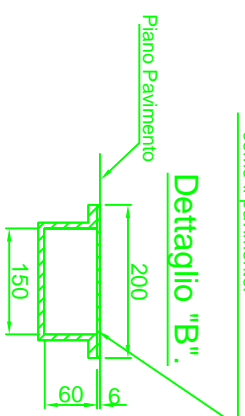

Canalina TOTALMENTE ispezionabile rivestita con lo stesso rivestimento della sala.

Prese dati RJ45 collegate al "Data switch" del reparto.

Prese 10A bipasso posizionate a H=20cm dal pavimento.

**SICUREZZA PORTA**  
(N°2 conduttori Ø1,0 mmq al quadro elettrico d'alimentazione)

**LAMPADA DI SEGNALEZIONE**  
(N°4 conduttori Ø1,0 mmq al quadro elettrico d'alimentazione)

**PULSANTE D'EMERGENZA H=1700mm**  
(N°2 conduttori Ø1,0 mmq cablati in serie con arrivo al quadro elettrico d'alimentazione)

Modifiche		Descrizione modifica	Firma
Rev	Data		
B	04/12/2012	Aggiornato a seguito di nuovo layout ricevuto dal geom. Boldrin.	D. Cervini
A	24/10/2012	Aggiornato a seguito accordi con Ing. Camlini.	D. Cervini
scala 1 : 50		Denominazione	offerta:
data 14/10/2011		da ex sala 2 di PS a diagnostica "A"+"L"	del:
firma D.CERVINI		OSPEDALE degli INFERMI - RIMINI	
visto		(CANALIZZAZIONE a PAVIMENTO)	Tavola 2 di 4

**MECALL**

Via Negrilli, 55 LISSONE (MI) (ITALY)  
Tel. (039) 24.315.1 Fax (039) 46.48.19

disegno n°  
**IMP1120B**

Rev